

1. OBJETIVO

Esta especificação tem como objetivo a padronização dos produtos fabricados, garantindo a qualidade dos mesmos.

2. COMPOSIÇÕES

Papel Couchê + Adesivo HotMelt + Pet (caso haja laminação).

3. DIMENSIONAIS


Parâmetro	Unidade	Mínimo	Nominal	Máximo
Largura do Rótulo (<i>L</i>)	mm	199,00	200,00	201,00
Comprimento do Rótulo (<i>C</i>)	mm	188,00	190,00	192,00
Largura da Bula ¹	mm	163,00	165,00	167,00
Comprimento da Bula ¹	mm	148,00	150,00	152,00
Liner	g/m²	Poliéster 23 g/m²		
Material Frontal – Rótulo	g/m²	Papel Couchê 80 g/m²		
Material Verso – Contra-Rótulo	g/m²	Papel Couchê 80 g/m²		
Adesivo	g/m²	HotMelt 22 g/m²		
Borda Livre Sem Impressão Margem Esquerda	mm	7		
Borda Livre Sem Impressão Margem Inferior	mm	7		
Cor	Pantone conforme a arte do cliente.			
Impressão	Flexográfica + Laminação (Plástificação)			
Tinta	A base d’água			

¹ – Parâmetro considerado se houver aplicação de bula.

4. DESENHO TÉCNICO


188,00 a 192,00 mm (C)

Margem Esquerda 7 mm

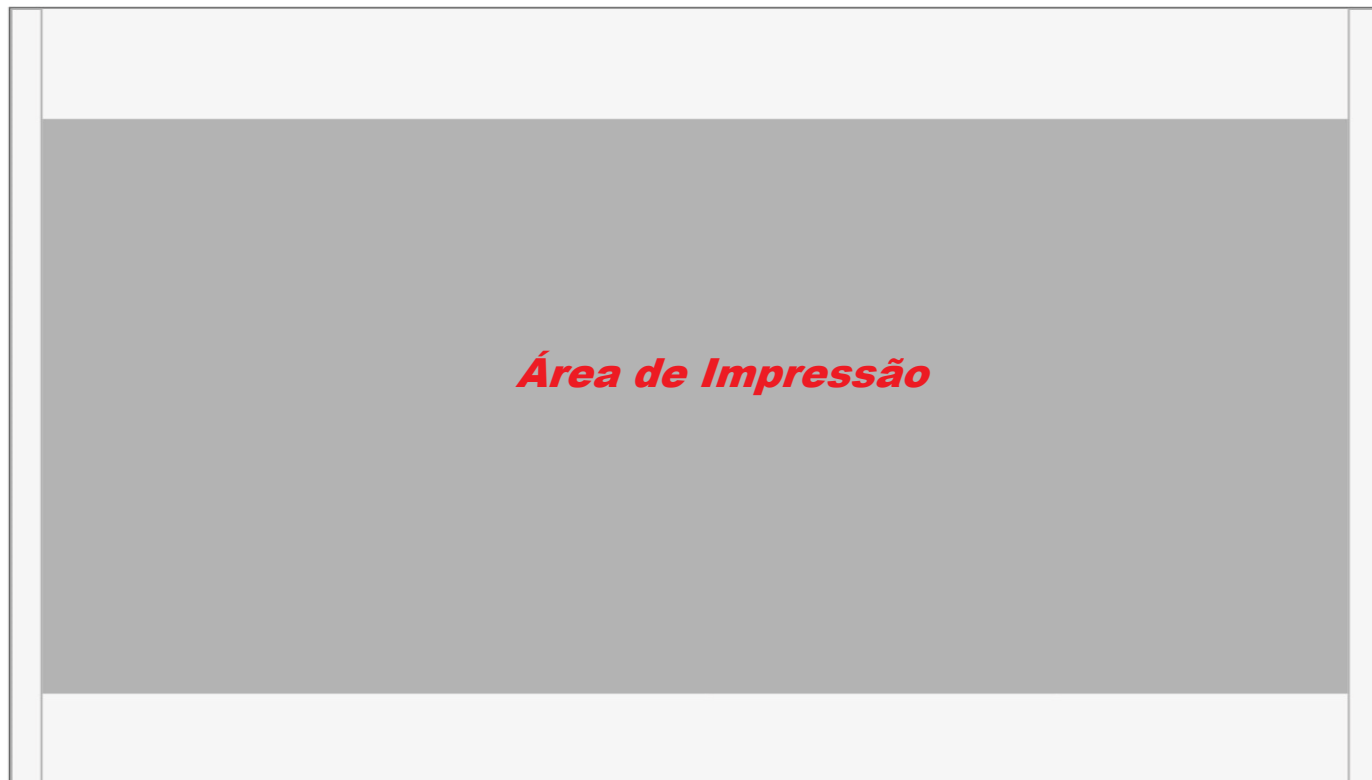

199,00 a 201,00 mm (L)

Margem Inferior 7 mm

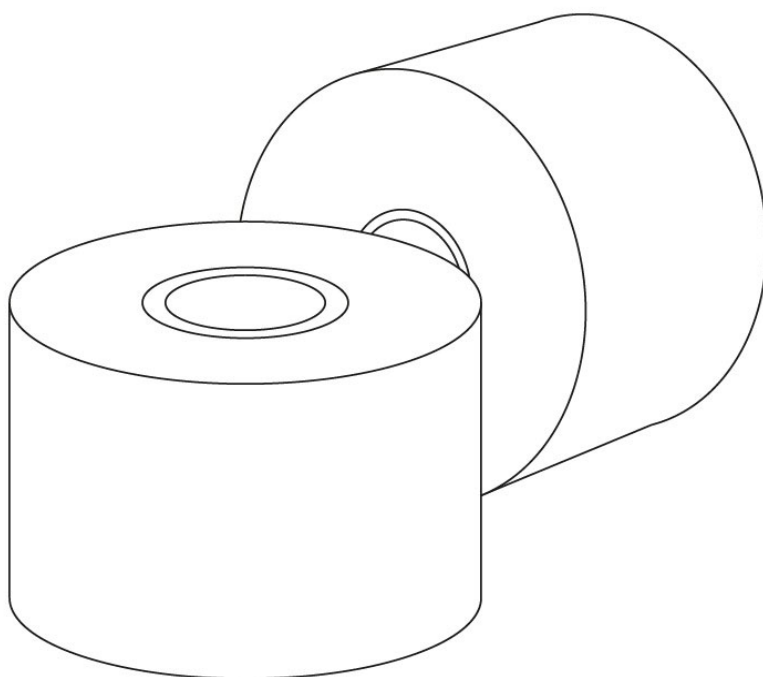

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ❖ **Aparência:** O rótulo é confeccionado em estrutura laminada, com impressão protegida por película plástica, garantindo a preservação das informações do produto contra ataques químicos, além de oferecer alta resistência à abrasão. São utilizados adesivos de alta performance, assegurando confiabilidade e durabilidade na fixação dos rótulos.
- ❖ **Acondicionamento:** Os rótulos serão entregues aplicados nas bombonas de 20 litros.
- ❖ **Validade:** 12 meses.
- ❖ **Código do Produto:**

- **300117** – RÓTULO 20 LITROS 190MM X 200MM.
- **300126** – CONTRA-RÓTULO 20 LITROS 190MM X 200MM.

6. TESTES APLICADOS NAS EMBALAGENS

A Plásticos Magno Ltda., realiza diversos testes e controles para garantir a qualidade, segurança e conformidade de seus produtos. Entre eles, destacam-se:

- Inspeção visual e dimensional em todas as embalagens.
- Teste de aderência da cola, verificando a resistência e a correta fixação das embalagens.

7. PALETIZAÇÃO

Não aplicável, pois os rótulos serão entregues aplicados nas bombonas de 20 litros.

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
00	04/10/2016	Emissão Inicial.	Anelisie Mendes
01	19/02/2019	Revisão Geral.	Taila Cevassi
02	16/09/2020	Revisão Geral.	Thaís Podolan
03	08/02/2022	Inclusão do código.	Katlyn Bazoli
04	06/03/2023	Alteração do layout.	Larissa de Cássia
05	04/09/2023	Alteração do layout.	Larissa de Cássia

